

PM 1

Installation and operating instructions

GB D F I E P GR NL S FIN DK
PL RU H RO CZ SK TR



(GB) Declaration of Conformity

We **Grundfos** declare under our sole responsibility that the products **PM 1**, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member States relating to

- Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (2006/95/EC).
Standards used: EN 60730-1: 2000 and EN 60730-2-6: 2008.
- Electromagnetic compatibility (2004/108/EC).
Standards used: EN 60730-1: 2000 and EN 60730-1, A16: 2007.

(F) Déclaration de Conformité

Nous **Grundfos** déclarons sous notre seule responsabilité que les produits **PM 1** auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives à

- Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites de tension (2006/95/CE).
Standards utilisés: EN 60730-1: 2000 et EN 60730-2-6: 2008.
- Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE).
Standards utilisés: EN 60730-1: 2000 et EN 60730-1, A16: 2007.

(E) Declaración de Conformidad

Nosotros **Grundfos** declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos **PM 1** a los cuales se refiere esta declaración son conformes con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CE sobre

- Material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas límites de tensión (2006/95/CE).
Normas aplicadas: EN 60730-1: 2000 y EN 60730-2-6: 2008.
- Compatibilidad electromagnética (2004/108/CE).
Normas aplicadas: EN 60730-1: 2000 y EN 60730-1, A16: 2007.

(GR) Δήλωση Συμμόρφωσης

Εμείς η **Grundfos** δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ό τι τα προϊόντα **PM 1** συμμορφώνονται με την Οδηγία του Συμβουλίου επί της σύγκλισης των νόμων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα

- Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασμένες για χρήση εντός ορισμένων ορίων ηλεκτρικής τάσης (2006/95/ΕΚ).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν:
EN 60730-1: 2000 και EN 60730-2-6: 2008.
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2004/108/ΕΚ).
Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 60730-1: 2000 και EN 60730-1, A16: 2007.

(S) Försäkran om överensstämmelse

Vi **Grundfos** försäkrar under ansvar, att produkterna **PM 1** som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med Rådets Direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende

- Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (2006/95/EC).
Använda standarder: EN 60730-1: 2000 och EN 60730-2-6: 2008.
- Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC).
Använda standarder: EN 60730-1: 2000 och EN 60730-1, A16: 2007.

(DK) Overensstemmelseserklæring

Vi **Grundfos** erklærer under ansvar at produkterne **PM 1** som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmede til EF medlemsstaternes lovgivning om

- Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (2006/95/EF).
Anvendte standarder: EN 60730-1: 2000 og EN 60730-2-6: 2008.
- Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF).
Anvendte standarder: EN 60730-1: 2000 og EN 60730-1, A16: 2007.

(D) Konformitätserklärung

Wir **Grundfos** erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte **PM 1**, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmen

- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2006/95/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 60730-1: 2000 und EN 60730-2-6: 2008.
- Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG).
Normen, die verwendet wurden: EN 60730-1: 2000 und EN 60730-1, A16: 2007.

(I) Dichiarazione di Conformità

Noi **Grundfos** dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti **PM 1** ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle Direttive del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE relative a

- Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione (2006/95/CE).
Standard usati: EN 60730-1: 2000 e EN 60730-2-6: 2008.
- Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE).
Standard usati: EN 60730-1: 2000 e EN 60730-1, A16: 2007.

(P) Declaração de Conformidade

Nós **Grundfos** declaramos sob nossa única responsabilidade que os produtos **PM 1** aos quais se refere esta declaração estão em conformidade com as Directivas do Conselho das Comunidades Europeias relativas à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à

- Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (2006/95/CE).
Normas utilizadas: EN 60730-1: 2000 e EN 60730-2-6: 2008.
- Compatibilidade electromagnética (2004/108/CE).
Normas utilizadas: EN 60730-1: 2000 e EN 60730-1, A16: 2007.

(NL) Overeenkomstigheidsverklaring

Wij **Grundfos** verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten **PM 1** waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Statens betreffende

- Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (2006/95/EG).
Normen: EN 60730-1: 2000 en EN 60730-2-6: 2008.
- Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG).
Normen: EN 60730-1: 2000 en EN 60730-1, A16: 2007.

(FIN) Vastaavuusvakuutus

Me **Grundfos** vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet **PM 1**, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä jotka käsittelevät EY:n jäsenvaltioiden koneellisia laitteita koskevien lakien yhdenmukaisuutta seur.:

- Määrättyjen jänniterajoitusten puitteissa käytettävät sähköiset laitteet (2006/95/EY).
Käytetyt standardit: EN 60730-1: 2000 ja EN 60730-2-6: 2008.
- Elektromagneettinen vastaavuus (2004/108/EY).
Käytetyt standardit: EN 60730-1: 2000 ja EN 60730-1, A16: 2007.

(PL) Deklaracja zgodności

My, **Grundfos**, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby **PM 1**, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednoczenia przepisów prawnych krajów członkowskich EG:

- wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć (2006/95/EG).
zastosowane normy: EN 60730-1: 2000 i EN 60730-2-6: 2008.
- zgodność elektromagnetyczna (2004/108/EG).
zastosowane normy: EN 60730-1: 2000 i EN 60730-1, A16: 2007.

(RU) Декларация о соответствии

Мы, компания **Grundfos**, со всей ответственностью заявляем, что изделия **PM 1**, к которым и относится данная декларация, отвечают требованиям следующих указаний Совета ЕС об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС:

- Электрические машины для эксплуатации в пределах определенного диапазона значений напряжения (2006/95/EC). Применявшиеся стандарты: Евростандарт: EN 60730-1: 2000 и EN 60730-2-6: 2008.
- Электромагнитная совместимость (2004/108/EC). Применявшиеся стандарты: Евростандарт: EN 60730-1: 2000 и EN 60730-1, A16: 2007.

(RO) Declarație de conformitate

Noi, **Grundfos**, declarăm asumându-ne întreaga responsabilitate că produsele **PM 1** la care se referă această declarație sunt în conformitate cu Directivele Consiliului în ceea ce privește alinierea legislațiilor Statelor Membre ale CE, referitoare la:

- Echipamente electrice destinate utilizării între limite exacte de tensiune (2006/95/EC). Standarde aplicate: EN 60730-1: 2000 și EN 60730-2-6: 2008.
- Compatibilitate electromagnetică (2004/108/EC). Standarde aplicate: EN 60730-1: 2000 și EN 60730-1, A16: 2007.

(SK) Prehlásenie o konformite

My firma **Grundfos**, na svoju plnú zodpovednosť prehlasujeme, že výrobky **PM 1**, na ktoré sa toto prehlásenie vzťahuje, sú v súlade s nasledovnými smernicami Rady pre zblíženie právnych predpisov členských zemí Európskej únie:

- Elektrické prevádzkové prostriedky, použité v určitom napätovom rozsahu (2006/95/EG). Použité normy: EN 60730-1: 2000 a EN 60730-2-6: 2008.
- Elektromagnetická kompatibilita (2004/108/EG). Použité normy: EN 60730-1: 2000 a EN 60730-1, A16: 2007.

(H) Konformitási nyilatkozat

Mi, a **Grundfos**, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az **PM 1** termékek, amelyekre jelen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi irányelveinek:

- Meghatározott feszültség határokon belül használt elektromos eszközök (2006/95/EK). Alkalmazott szabványok: EN 60730-1: 2000 és EN 60730-2-6: 2008.
- Elektromágneses összeférhetőség (2004/108/EK). Alkalmazott szabványok: EN 60730-1: 2000 és EN 60730-1, A16: 2007.

(CZ) Prohlášení o shodě

My firma **Grundfos** prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky **PM 1** na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech:

- provozování spotřebičů v toleranci napětí (2006/95/EG). použité normy: EN 60730-1: 2000 a EN 60730-2-6: 2008.
- elektromagnetická kompatibilita (2004/108/EG). použité normy: EN 60730-1: 2000 a EN 60730-1, A16: 2007.

(TR) Uygunluk Bildirgesi

Grundfos olarak bu beyannameye konu olan **PM 1** ürünlerimin, AB Üyesi Ülkelerim kanunlarını birbirine yaklaştırmaya üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunu yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz:

- Belli voltaj sınırlarında kullanılmak üzere üretilmiş elektrik donanımı (2006/95/EC). Kullanılan standartlar: EN 60730-1: 2000 ve EN 60730-2-6: 2008.
- Elektromanyetik uyumluluk (2004/108/EEC). Kullanılan standartlar: EN 60730-1: 2000 ve EN 60730-1, A16: 2007.

İle ilgili olarak Avrupa topluluğu'na Üye Devletlerin yasalarında yer alan Belediye Yönetmeliklerine uygun olduğunu, tüm sorumluluğu bize ait olmak üzere beyan ederiz.

Bjerringbro, 15th October 2009



Svend Aage Kaas
Technical Director

PM 1

Installation and operating instructions	6	GB
Montage- und Betriebsanleitung	13	D
Notice d'installation et d'entretien	21	F
Istruzioni di installazione e funzionamento	29	I
Instrucciones de instalación y funcionamiento	37	E
Instruções de instalação e funcionamento	45	P
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας	53	GR
Installatie- en bedieningsinstructies	61	NL
Monterings- och driftsinstruktion	69	S
Asennus- ja käyttöohjeet	77	FIN
Monterings- og driftsinstruktion	85	DK
Instrukcja montażu i eksploatacji	93	PL
Руководство по монтажу и эксплуатации	101	RU
Szerelési és üzemeltetési utasítás	109	H
Instrucțiuni de instalare și utilizare	117	RO
Montážní a provozní návod	125	CZ
Návod na montáž a prevádzku	133	SK
Montaj ve kullanım kılavuzu	140	TR

TARTALOMJEGYZÉK

1. Figyelemfelhívó jelzések	109
2. Alkalmazási terület	109
2.1 Szállítható közegek	109
2.2 Közeghőmérséklet	109
2.3 Üzemi nyomás	109
3. Telepítés	109
3.1 Beépítés helye	110
4. Elektromos bekötés	111
4.1 Csatlakoztatás kábellel és csatlakozó dugóval ellátott kivitelnél	111
4.2 Csatlakoztatás kábel és csatlakozó dugó nélkül szállított kivitelnél	111
4.3 Alternatív tápellátás	111
5. Kezelőfelület	111
6. Üzembehelyezés	112
7. Üzemeltetés	112
7.1 Normál üzem	112
7.2 Hiba a tápfeszültség ellátásban	112
8. Funkciók	113
8.1 Szivárgás felügyelet	113
8.2 Szárazonfutás elleni védelem	113
9. Fagytvédelem	113
10. Hibalista	114
11. Műszaki adatok	114
12. Hibakereső táblázat	115
13. További információ	116
14. Hulladékkezelés	116

2. Alkalmazási terület

A PM 1 Grundfos, vagy más gyártmányú szivattyúk indítására/leállítására szolgál a vízellátásban.

Jellemző alkalmazási területei a vízellátó rendszerekben, és az esővíz hasznosításban a következő területeken:

- családi házak
- társasházak
- hétvégi házak és nyaralók
- kertészetek és kiskertek
- mezőgazdaság.

2.1 Szállítható közegek

Olyan tiszta, híg, nem agresszív és nem gyúlékony folyadékokra, amik nem tartalmaznak koptató, szilárd vagy hosszú szálas anyagokat és a szivattyú szerkezeti anyagait sem mechanikusan, sem vegyileg nem támadják meg.

Példák:

- ivóvíz
- esővíz.

2.2 Közeghőmérséklet

0 °C - lásd az adattáblán.

2.3 Üzemi nyomás

Max. 10 bar.

3. Telepítés

A szivattyú nyomó oldalára kell beépíteni az egységet. Lásd a 2. ábrát.

Ha a szivattyúzás aknából vagy kútból történik, mindig fel kell szerelni visszacsapó szelepet a szivattyú szívó oldalára.

Az egységet menetes csatlakozással ajánlott a csőrendszerhez csatlakoztatni.

Az egység kimeneti csatlakozója 360 °-al elforgatható. Lásd a 1. ábrát.

A bemeneti csatlakozó a tokozattal egybe van építve.

Az egység beépített visszacsapó szeleppel rendelkezik.



Figyelemztetés

A telepítés előtt olvassuk el a szerelési és üzemeltetési utasítást. A telepítés és üzemeltetés során vegyük figyelembe a helyi előírásokat, és szakmai ajánlásokat.



1. Figyelemfelhívó jelzések

Figyelemztetés


Az olyan biztonsági előírásokat, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, az általános Veszély-jellel jelöljük.

Vigyázat

Ez a jel azokra a biztonsági előírásokra hívja fel a figyelmet, amelyek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy annak működését veszélyeztetheti.

Megjegyzés

Itt a munkát megkönnyítő és a biztonságos üzemeltetést elősegítő tanácsok és megjegyzések találhatóak.

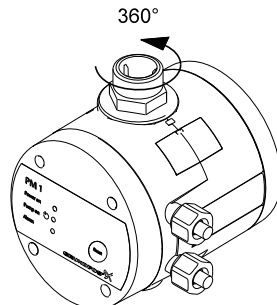


1. ábra Körbeforgatható kimeneti csatlakozó

3.1 Beépítés helye

A beépítés helye legyen tiszta és jól szellőző.

A PM 1-et úgy kell elhelyezni, hogy esőtől és közvetlen napfénytől védve legyen.

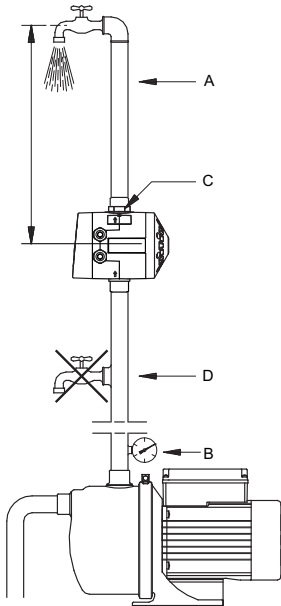

2. ábra Beépítési példa

Az egységet közvetlenül a szivattyú nyomó oldalára, vagy a szivattyú, és az első fogyasztói pont közé kell elhelyezni.

A poz. a 2. ábrán:

Az elhelyezésnél figyelni kell, hogy a magasságkülönbség az egység és a legmagasabban lévő fogyasztói pont között ne haladja meg a következő értékeket:

1,5 bar-os változat 10 méter

2,2 bar-os változat 17 méter.

B poz. a 2. ábrán:

A megfelelő működés elérése érdekében a szivattyúnak tudnia kell biztosítani a következő emelőmagasságokat:

1,5 bar-os változat 24 méter

2,2 bar-os változat 31 méter.


C poz. a 2. ábrán:

Az egységet úgy kell elhelyezni, hogy kezelőfelület jól látható és könnyen hozzáférhető legyen. A bemeneti és kimeneti csatlakozási lehetőséget megfelelően biztosítani kell.

A beázás elkerülése érdekében az egységet nem szabad a kábelcsatlakozásokkal felfelé beszerezni. Lásd a 3. ábrát.

Vigyázat

TM03 9364 4007

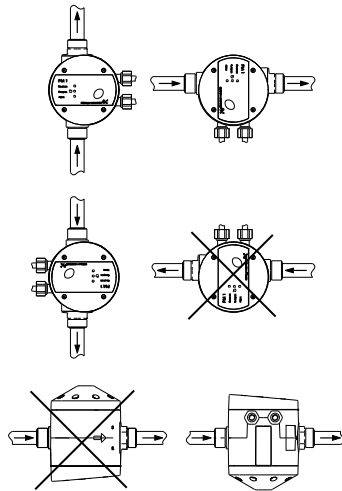

3. ábra Beépítési lehetőségek

D poz. a 2. ábrán:

Tilos fogyasztói pontot beépíteni a szivattyú és a PM 1-es egység közé.

TM04 0335 1708

4. Elektromos bekötés

Figyelmeztetés

Az elektromos bekötést csak szakember végezheti, a helyi előírásoknak és a kapcsolási rajznak megfelelően.

Mielőtt bármilyen csatlakoztatást végezne az egységen, legalább 5 perccel előbb kapcsolja ki az áramellátást, és győződjön meg róla, hogy az nem kapcsolódhat vissza véletlenül sem.

Az egységet egy olyan főkapcsolón keresztül kell bekötni a hálózatba, aminek az érintkezői közötti távolság legalább 3 mm.

Az érintésvédelem érdekében, az egységet földeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztassuk.

Állandó telepítésnél a szivattyút javasolt érintésvédelmi relével bekötni, 30 mA-nél nagyobb kioldási árammal.

4.1 Csatlakoztatás kábellel és csatlakozó dugóval ellátott kivitelnél

Csatlakoztassa terméket a vele együtt szállított kábel segítségével.


4.2 Csatlakoztatás kábel és csatlakozó dugó nélkül szállított kivitelnél

1. Szerelje le a kezelőfelületet a termékről.
2. Hozza létre az elektromos csatlakozást a A. vagy B. ábra szerint, 149. oldal, a motor típusának megfelelően.
3. Szorosan helyezze vissza a kezelőfelületet, majd erősen csavarja vissza mind a négy csavart, hogy a termék IP 65-ös védettségét biztosítsa.

4.3 Alternatív tápellátás

A PM 1 működtethető generátorról vagy egyéb villamos betáplálásról, amennyiben az teljes mértékben teljesíti a tápellátásra vonatkozó követelményeket. Lásd a 11. *Műszaki adatok* fejezetet.

5. Kezelőfelület

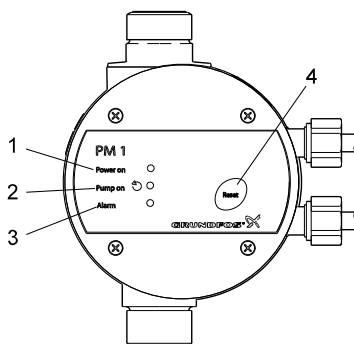

4. ábra Kezelőfelület

Poz.	Leírás	Funkció
1	"Power on"	A zöld LED jelzi, hogy a készülék feszültség alatt van.
2	"Pump on"	Zöld jelzőfény világít, amikor a szivattyú üzemel.
3	"Alarm"	Piros jelzőfény világít vagy villog, ha a szivattyú üzemhiba miatt leállt. Lásd a 12. <i>Hibakereső táblázat</i> fejezetet.
4	[Reset]	A gomb szerepe <ul style="list-style-type: none">• hibáüzenetek nyugtázására• Szivárgás felügyelet funkció engedélyezése és tiltása Lásd a 8.1 <i>Szivárgás felügyelet</i> fejezetet.

TM03 9360 1708

6. Üzembehelyezés

1. Nyisson meg egy csapot.
2. Kapcsolja be a tápfeszültséget.
3. Ellenőrizze, hogy a "Power on", "Pump on" és "Alarm" jelzőlámpák egy pillanatra felvillannak-e.
 - A szivattyú működik, a nyomás a rendszerben hamarosan létrejön.
4. Zárjuk el a csapot.
5. Ellenőrizze, hogy a szivattyú néhány másodperc után megáll, a "Pump on" visszajelző lámpa kialszik.

A rendszer üzemkész.

Amennyiben a kívánt nyomás a rendszerben 5 perccel az elindulás után sem jön létre, a szárazonfutás elleni védelem aktiválódik, és

Megjegyzés

a szivattyú megáll. Mielőtt újraindítaná a szivattyút ellenőrizze, hogy az megfelelően fel van-e töltve vízzel. Indítsuk újra a szivattyút a [Reset] gomb megnyomásával.

Ha a szivattyú újra elindul közvetlenül a leállítás után, a helyes működés ellenőrzéséhez használj elzáró szerelvényt túl közel van a PM egységhez.

Megjegyzés

Ha a PM kimenete után közvetlenül elzáró szerelvény van beépítve, azt nem szabad a helyes működés ellenőrzésére használni. A probléma ilyenkor az, hogy a PM egység és az elzárószerelvény közötti csőszakasz túl rövid, ezért a cső tágulása túl kicsi. Az eredmény az, hogy a nyomás gyorsan lecsökken, miután a szivattyú megáll.

7. Üzemeltetés

7.1 Normál üzem

Amikor a vízellátó rendszerben fogyasztás van, az indítási feltételek teljesülnek, a PM 1 elindítja a szivattyút. Ez akkor jön létre, ha a rendszerben például kinyitnak egy csapot, ami a rendszernyomás csökkenését eredményezi. Az PM 1 megállítja a szivattyút, amikor a vízfogyasztás megszűnik, vagyis elzárják a csapot.

7.1.1 Indítási és megállítási feltételek

Indítási feltételek

Az PM 1 elindítja a szivattyút, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

- A térfogatáram magasabb, mint Q_{min} .
- A nyomás alacsonyabb, mint a p_{start} .

Megállítási feltételek

A PM 1 10 másodperces késletéssel megállítja a szivattyút, ha mindkét alábbi feltétel teljesül:

- A térfogatáram alacsonyabb, mint Q_{min} .
- A nyomás magasabb, mint p_{stop} .

A p_{start} , p_{stop} és Q_{min} értékeit a 11. Műszaki adatok. fejezetben találja.

7.2 Hiba a tápfeszültség ellátásban

Tápfeszültség kimaradás esetén a szivattyú 10 másodperc után automatikusan újraindul, ha a tápfeszültség visszatér.

A Szivárgás felügyelet funkció beállítását nem befolyásolja a feszültség kimaradás.

8. Funkciók

8.1 Szivárgás felügyelet

Amennyiben a rendszerben csekély mértékű szivárgás van, vagy egy csap nem zár megfelelően, az egység periodikusan elindítja és megállítja a szivattyút. Ennek elkerülése érdekében a PM 1 Szivárgás felügyelete megállítja a szivattyút, és hibát jelez.

Alapértelmezett beállítások: A funkció engedélyezve van.

A funkció engedélyezése és tiltása

1. Tartsa lenyomva a [Reset] gombot 3 másodpercig, amíg a "Power on" elkezd villogni.
2. Válassza ki, hogy a funkciót engedélyezi, vagy tiltja. A [Reset] gomb egyszeri lenyomásával engedélyezheti, vagy tilthatja a funkciót. Ha a "Pump on" nem világít, a funkció tiltva van. Ha a "Pump on" világít, a funkció engedélyezve van.
3. Tartsa lenyomva a [Reset] gombot 3 másodpercig az üzemhez való visszatéréshez.

Szivárgás hiba nyugtázása

Amennyiben a szivattyú Szivárgási hiba miatt leállt, akkor a [Reset] gomb lenyomásával tudja újraindítani.

Rendkívül kis fogyasztást a Szivárgás felügyelet funkció érzékelheti, mint szivárgási hiba, és leállíthatja a szivattyút. Amennyiben ez előfordul, a funkciót le kell tiltani.

Megjegyzés

8.2 Szárazonfutás elleni védelem

Az egység magába foglalja a szárazon futás elleni védelmet, ami leállítja a szivattyút szárazon futás esetén.

A szárazon futás elleni védelem különbözik feltöltés és normál üzem esetén.

Ha a szárazonfutás elleni védelem aktiválódik, az okát meg kell keresni, mielőtt a szivattyút újraindítják a szivattyú sérülésének elkerülése érdekében.

Vigyázat

8.2.1 Szárazonfutás feltöltés esetén

Amennyiben az egység nem érzékel nyomást és áramlást a tápfeszültséghez történő csatlakoztatás után vagy a szivattyú indulása után 5 percig, a szárazonfutás védelem aktiválódik.

8.2.2 Szárazonfutás normál üzem esetén

Amennyiben az egység nem érzékel nyomást és áramlást 40 másodpercig normál üzem esetén, a szárazonfutás védelem aktiválódik.

8.2.3 Szárazonfutás hiba nyugtázása


Ha szárazonfutás védelem aktiválódik, a szivattyút manuálisan lehet újraindítani a [Reset] gomb lenyomásával. Amennyiben az egység nem érzékel nyomást és áramlást 40 másodpercig újraindítás után, a szárazonfutás védelem újra aktiválódik.

9. Fagyvédelem

Ha az egység üzemén kívül van és fagnak van kitéve, a rendszert vízteleníteni kell az üzemén kívül helyezése előtt.

A PM egységen nincs leeresztő csavar, de az 5. ábrán szereplő beépítési pozíciók megkönnyítik a leürítést.

Megjegyzés



5. ábra A leürítést megkönnyítő beépítési pozíciók

TM04 5458 3209

10. Hibalista

Jelzés	Hibajelzés	Ok
"Alarm" folyamatosan világít.	Szárazonfutás.	A szivattyú szárazon fut.
"Alarm" villog.	Szivárgás.	A rendszerben szivárgás érzékelhető. Megjegyzés: Csak ha a Szivárgás felügyelet funkció aktiválva van. Lásd a 8.1 Szivárgás felügyelet. fejezetet.

11. Műszaki adatok

Adat	230 V-os változat	115 V-os változat
Tápfeszültség	1 x 220-240 VAC	1 x 110-120 VAC
Maximális induktív terhelhetőség	6 A	8 A
Frekvencia	50/60 Hz	
Max. környezeti hőmérséklet	Lásd az adattáblát.	
Folyadék hőmérséklet	0 °C - lásd az adattáblán.	
P _{start} ^{*)}	PM 1 - 15	1,5 bar
	PM 1 - 22	2,2 bar
Q _{min.}	1 liter/perc	
Késleltetés megállítás előtt	10 mp	
Maximális üzemi nyomás	PN 10 / 10 bar / 1 MPa	
Védettség	IP65	
Méretek	Lásd C . ábra 149. oldal.	

^{*)} A bekapcsolási nyomás (p_{start}) kivitelemként különböző. Lásd az adattáblát.

A műszaki adatok függenek a szivattyú adataitól. Lásd a szivattyú kezelési és beüzemelési utasítását.

12. Hibakereső táblázat



Figyelmeztetés

A szivattyún illetve a PM egységen történő munkavégzés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség le van kapcsolva, és nem lehet véletlenül visszakapcsolni.

Hiba	Ok	Elhárítás
1. A "Power on" jelzőlámpa nem világít.	a) Az elektromos betáp biztosítékjai kiégttek.	Cseréljük a biztosítékokat. Amennyiben az új biztosíték is kiég, ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
	b) Az életvédelmi relé vagy a kismegszakító leoldott.	Kapcsoljuk vissza a megszakítót.
	c) Nincs villamos betáp.	Vegye fel a kapcsolatot az áramszolgáltatóval.
	d) Az egység hibás.	Javítsuk/cseréljük az egységet.
2. A zöld "Pump on" jelzőlámpa világít, de a szivattyú nem indul.	a) Az elektromos csatlakozás meg van szakadva a PM 1 és a szivattyú között.	Ellenőrizze a csatlakozó dugót és a kábel csatlakozást, vagy ha szivattyúba beépített biztosíték van, az nincs-e leoldva.
	b) A motorvédelem túlterhelés miatt leoldott.	Ellenőrizze, hogy a motor vagy a szivattyú nem szorult-e be.
	c) A szivattyú meghibásodott.	Javítsuk/cseréljük a szivattyút.
	d) Az egység hibás.	Javítsuk/cseréljük az egységet.
3. Vízlevétel esetén a szivattyú nem kapcsol be. A "szivattyú be" jelzőfény nem világít.	a) Túl nagy a magasság különbség az PM 1 és a fogyasztói leágazás között.	Változtasson a telepítésen, vagy válasszon egy másik egységet magasabb bekapcsolási nyomással.
	b) Az egység hibás.	Javítsuk/cseréljük az egységet.*
4. Gyakori indulás/megállás.	a) Szivárgás a csővezetékben.	Ellenőrizzük és javítsuk ki a csővezetékét.
	b) A visszacsapó szelep átereszt.	Tisztítsa meg vagy cserélje a visszacsapószelepet.*
	c) A PM1 kimenetéhez közeli elzáró szerelvény zárva.	Nyissa ki az elzáró szerelvényt.
5. A szivattyú nem áll le.	a) A szivattyú nem tudja létrehozni a kellő nyomást.	Cseréljük ki a szivattyút.
	b) A beépített PM 1 bekapcsolási nyomása túl magas.	Válasszon alacsonyabb bekapcsolási nyomású egységet.
	c) Az egység hibás.	Javítsuk/cseréljük az egységet.
	d) A visszacsapó szelep beszorult nyitott állásban.	Tisztítsa meg vagy cserélje a visszacsapószelepet.*
6. A piros "Alarm" jelzőlámpa folyamatosan világít.	a) Szárazonfutás. A szivattyúnak vízre van szüksége.	Ellenőrizzük a csővezetékét.
	b) Az elektromos csatlakozás meg van szakadva a PM 1 és a szivattyú között.	Ellenőrizze a csatlakozó dugót és a kábel csatlakozást, vagy ha szivattyúba beépített biztosíték van, az nincs-e leoldva.
	c) A motorvédelem túlterhelés miatt leoldott.	Ellenőrizze, hogy a motor vagy a szivattyú nem szorult-e be.
	d) A szivattyú meghibásodott.	Javítsuk/cseréljük a szivattyút.
	e) Az egység hibás.	Javítsuk/cseréljük az egységet.
7. A piros "Alarm" jelzőlámpa villog.	a) Szivárgás. A csap nem lett jól elzárva használat után.	Ellenőrizze, hogy minden csap el van-e zárva.
	b) Szivárgás. Kisebb szivárgás van a rendszerben.	Ellenőrizze, hogy a rendszer nem szivárog-e.

* A szerviz dokumentáció elérési útvonala az interneten www.grundfos.hu > Webcaps.

13. További információ

A Grundfos PM 1-ről további információt talál a www.grundfos.hu > Webcaps internetes oldalon.

Ha további kérdései vannak, keresse meg a legközelebbi Grundfos vállalatot, vagy szerviz partnert.

14. Hulladékkezelés

A termék vagy annak részeire vonatkozó hulladékkezelés a környezetvédelmi szempontok betartásával történjen:

1. Vegyük igénybe a helyi hulladékgyűjtő vállalat szolgáltatását.
2. Ha ez nem lehetséges, konzultáljon a legközelebbi Grundfos vállalattal vagy szervizzel.

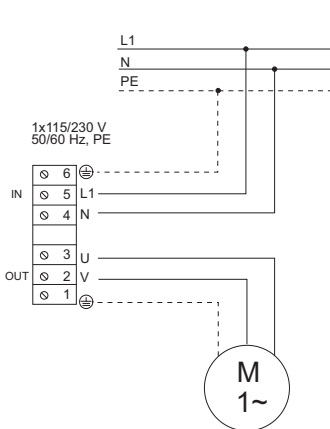


Fig. A

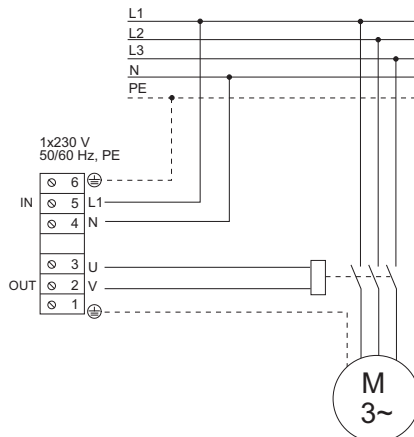


Fig. B


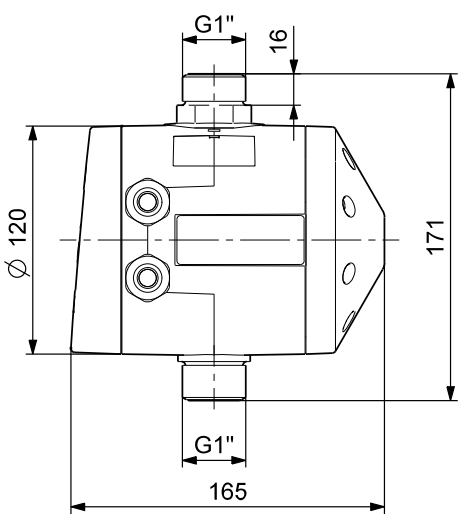


Fig. C

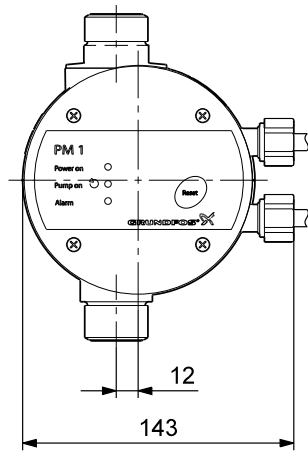

TM03 9220 3707 - TM04 1953 1508

TM03 9366 1708

Argentina

Bombas GRUNDFOSS DE Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Lote
34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOSS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOSS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
GrundfosstraÙe 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOSS Bellux S.A.
Boomsaatemweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tel.: +32-3-870 7300
Télécoöpie: +32-3-870 7301

Belorussia

Представителство ГРУНДФОС в
Минске
220123, Минск
ул. В. Жоружей, 22, оф. 1105
Тел.: + (37517) 233 97 65,
Факс: + (37517) 233 97 69
E-mail: grundfos_minsk@mail.ru

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOSS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOSS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

GRUNDFOSS Pumpen Vertrieb
Representative Office - Bulgaria
Bulgaria, 1421 Sofia
Lozenetz District
105-107 Arsenalski Blvd.
Phone: +359 2963 3820, 2963 5653
Telefax: +359 2963 1305

Canada

GRUNDFOSS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOSS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
51 Floor, Raffles City
No. 266 Xi Zang Road, (M)
Shanghai 200001
PRC
Phone: +86-021-612 252 22
Telefax: +86-021-612 253 33

Croatia

GRUNDFOSS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr

Czech Republic

GRUNDFOSS s.r.o.
Çajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark

GRUNDFOSS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOSS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel.: +372 606 1690
Fax: +372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOSS Pumput AB
Mestariintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-3066 5650
Telefax: +358-3066 5655

France

Pompes GRUNDFOSS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombé
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel.: +33-4 74 82 15 15
Télécoöpie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOSS GMBH
Schlüßerstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: info.service@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOSS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOSS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27586664

Hungary

GRUNDFOSS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOSS Pumps India Private Lim-
ited
118 Old Mahabaliapuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOSS Pempa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOSS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOSS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOSS Pumps K.K.
Gotanda Metalton Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOSS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOSS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60, LV-1035, Riga,
Tālr.: +371 714 9640, 7 149 641
Fakss: +371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOSS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: +370 52 395 430
Fax: +370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOSS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

México

BOMBAS GRUNDFOSS DE México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOSS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
e-mail: info_ql@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOSS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOSS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOSS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przemierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOSS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paços de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

România

GRUNDFOSS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная 9
Tel. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

GRUNDFOSS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47
496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOSS (Singapore) Pte. Ltd.
24 Tuas West Road
Jurong Town
Singapore 638381
Phone: +65-6865 1222
Telefax: +65-6861 8402

Slovenia

GRUNDFOSS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: slovenia@grundfos.si

Spain

Bombas GRUNDFOSS España S.A.
Camino de la Fuenteçilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOSS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46(0)771-32 23 00
Telefax: +46(0)31-331 94 60

Switzerland

GRUNDFOSS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOSS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOSS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOSS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200, Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7805
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА
01010 Київ, Вул. Московська 86,
Тел.: (+38 044) 390 40 50
Факс: (+38 044) 390 40 59
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOSS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom

GRUNDFOSS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Usbekistan

Представительство ГРУНДФОС в
Ташкенте
700000 Ташкент ул. Усмана Носира 1-й
тулиж 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35

96782820 0210	331
Repl. 96782820 1009	

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
