

„L” vagy „T” TÍPUSÚ 3 JÁRATÚ BELSŐ MENETŰ GÓLYOSCSAP KARRAL


A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).



JELLEMZŐK:

- réz CW617N-UNI-EN 12165 test és golyó
- réz CW614N-UNI-EN 12164 csapszár és torok
- krómozott és nikkelezett golyó gyémánthegeű szerszámmal kialakítva
- 4 teflon iker tömítés viton O-gyűrűvel
- teflon PTFE fészek
- acél kar piros műanyag borítással
- óra járásának megfelelő forgatás
- matt króm kezelés
- ISO 228/1 szabvány szerinti menet

MÉRETEK

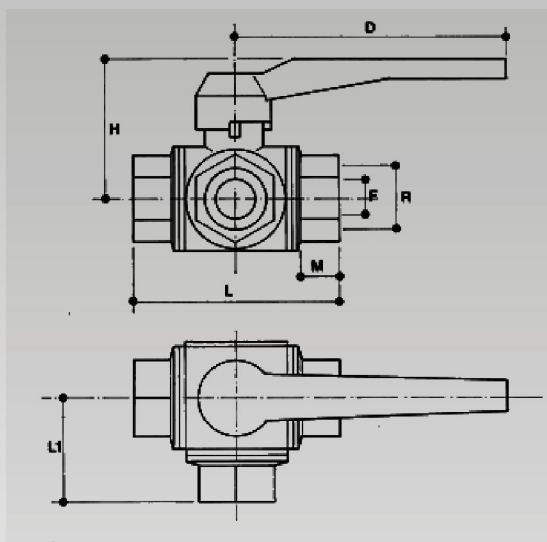

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
L	78	79	83	91	107	121	140	164
L1	37	38	40	44	53	61	71	83
H	53	53	53	57	71	78	109	117
D	117	117	117	117	150	150	240	240
M	18	18	18	19	22	23,5	28,5	32
F	10	10	10	15	20	25	32	40

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

VL

SZIVATTYÚJAVÍTÓ

IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160


www.vlbt.hu

info@vlbt.hu

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
PN 40								
PN 32								
PN 25								
PN 20								
PN 16								

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvöztet (sárgaréz, bronz).

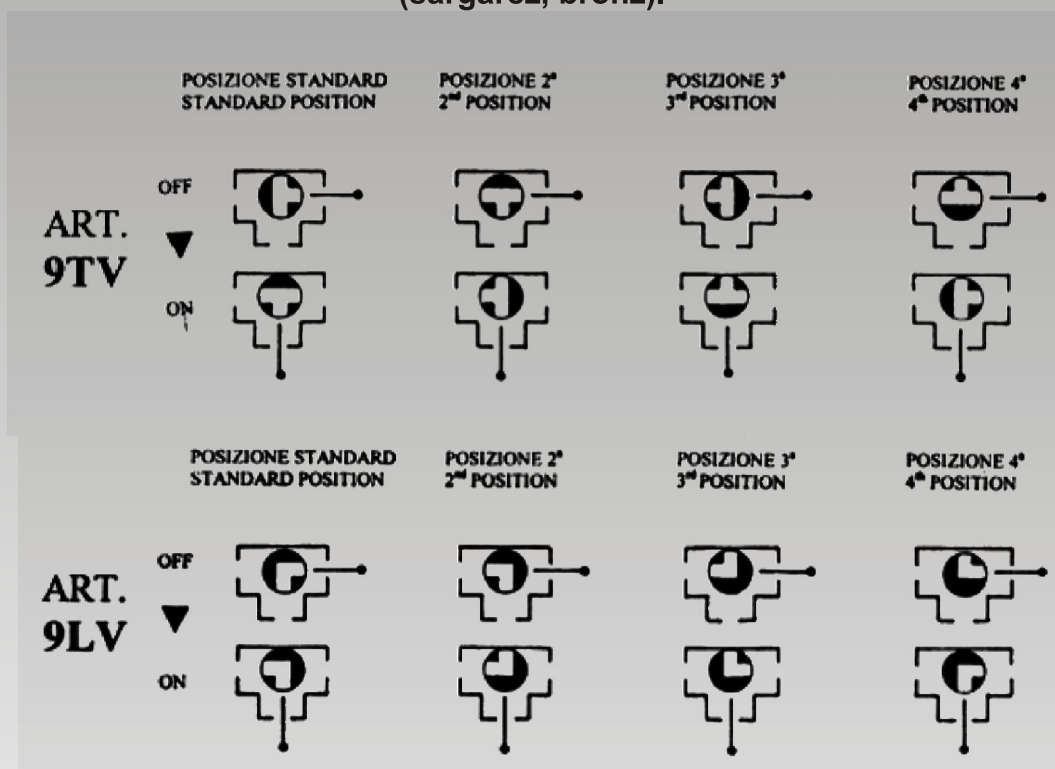

Használata:

A három járatú csap a fent látható módon használható. A csapot standard állapotban szállítjuk. A kar és a golyó 90°-ban fordítható el. A kar mindig ugyanabban a pozícióban marad, miközben a golyó 2., 3. és 4. pozícióba mozdul. Ahol a standard pozícióból a 2. pozícióba szeretnénk váltani, forgassuk a kart az ON pozícióba. A csap szétszedéséhez és összerakásához forgassuk a kart az OFF pozícióba, és így tovább. Amennyiben a fenti műveletet egy már beépített csapon kell végrehajtani, ellenőrizhetjük az aktuális pozíciót a jelölések alapján (a kar legyen leszerelt állapotban).